

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FIGYELEM!

– Az elosztóberendezés szekrényméretét úgy kell meghatározni, hogy a tervezett áramkörökön kívüli 30 % tartalék hely legyen a későbbi bővítések részére!

– Az elosztóberendezés védettsége: IP 54

– Az elosztóberendezés típusa: Csatári Plast PVT

– Az elosztóberendezésbe beépített készülékek zárlati szilárdsága egységesen 10 kA-nek kell lennie!


– Az üzembelhelyezést követően a 6. hónapban az elosztó csavarokötéseit ellenőrizni kell. A kötések utánhúzását dokumentáltan kell elvégezni.

Feszültség szint: 400/230V 50Hz

Érintésvédelem: TN+C+S + EPH

Készül: 1 db

Kiss és Társai Kft. 8448 Ajka, Pipacs u. 4. Tel.: 88/501-026 Mob.:30/296-0579 Email: kiw@kjonet.hu		LÉTESÍTMÉNY: ÓVODA ÁTALAKÍTÁSA Magyarpolodny, Dózsa György u. 10. Hrsz.: 330	RAJZSZÁM: V-3
MUNKÁSZÁM: NV8010	TERVEZŐ: KISS LASZLÓ 19-0657	MEGNEVEZÉS: FOGYASZTÁSMÉRŐHELY	OLDAL: 3/1
		TERVEZŐ/TERV: KIVITELI TERV	MÉRLETÁRÁNY: –
			DÁTUM: 2018. március

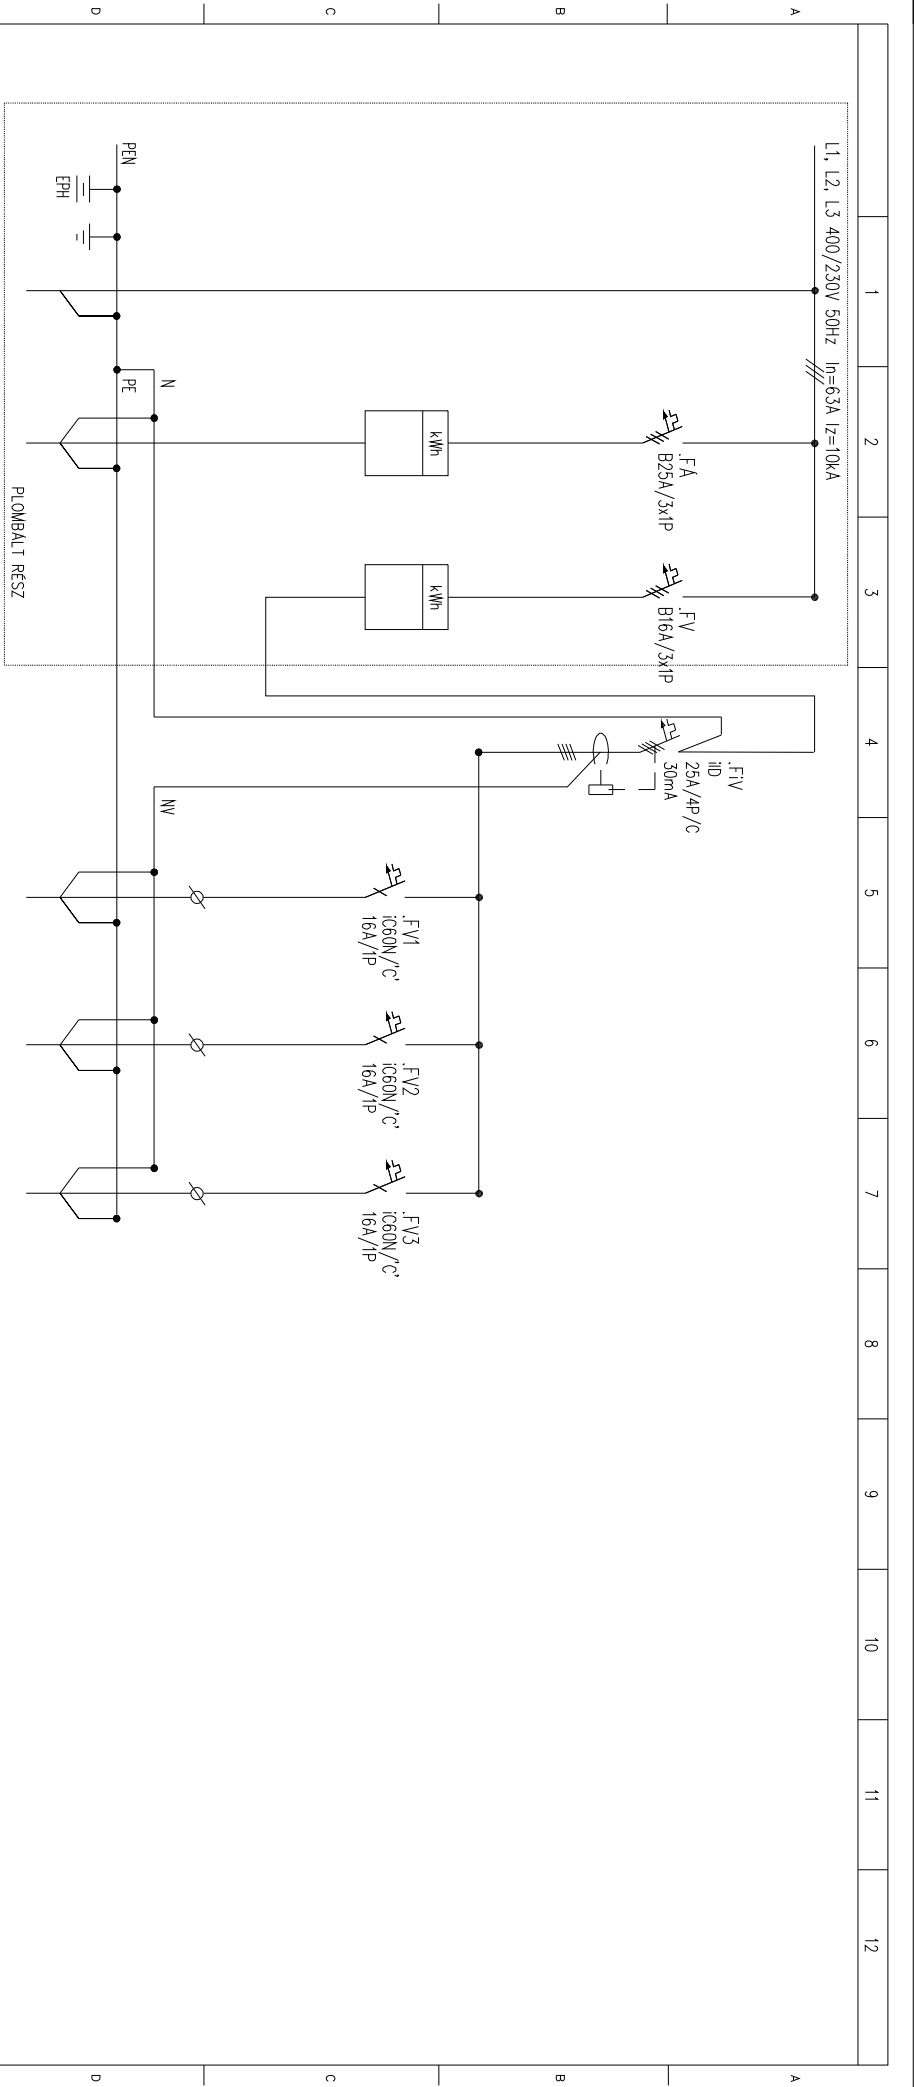


LEÁGAZÁS	0	A	V	V1	V2	V3	8	9	10	11	12
MEGNEVEZÉS	BETÁPLALÁS KÖZC. HALÓZATRÓL	NORMAL TÁRIFA FE TÖBBSZÖRHÖZ	VEZÉRELT TÁRIFA VIZMELEGÍTŐKHOZ	VIZMELEGÍTŐ	VIZMELEGÍTŐ	VIZMELEGÍTŐ					
TELJESÍTMÉNY [kW]											
TERHELŐ ÁRAM [A]											
VEZETÉK KER. [mm ²]	4x50	5x16	5x10	3x2,5	3x2,5	3x2,5					
VEZETÉK TÍPUS	NAY-J	NYY-J	NYY-J	NMV-J	NMV-J	NMV-J					

Kiss és Társai Kft. 8448 Ajka, Pipacs u. 4. Tel.: 88/501-026 Mob.: 30/296-0579 Email: kivill@qjkonet.hu		LÉTESÍTMÉNY: ÓVODA ÁTALAKÍTÁSA Magyarórpótdény, Dózsa György u. 10. hrsz.: 330		RAJZSZÁM: V-3	
MUNKASZÁM:	TERVEZŐ:	MEGNEVEZÉS:	TERVFAJTA:	MÉRÉ TÁRANY:	DATEUM:
NV8010	KISS LASZLÓ 19-0657	FOGYASZTASMÉRŐHELY	KIVITELI TERV	-	2018. március

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

600

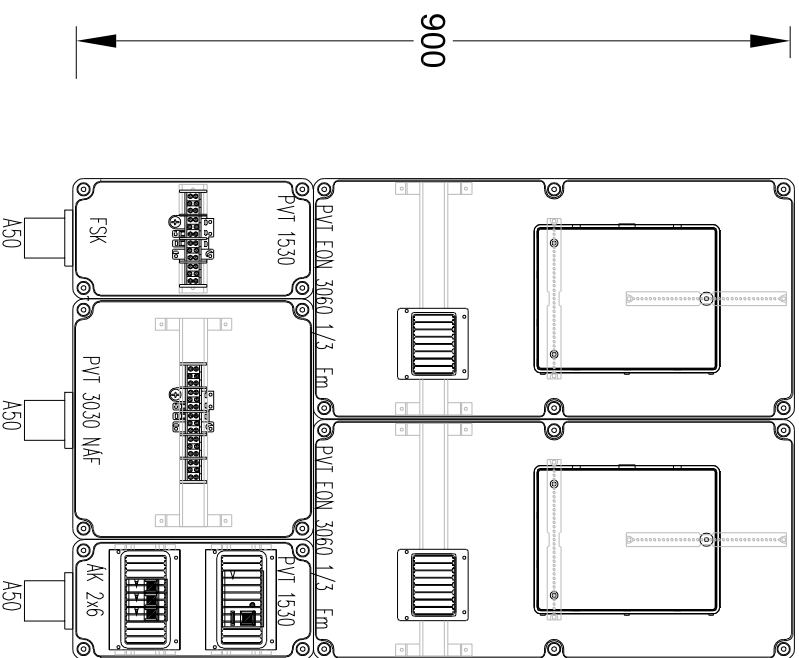

TÍPUS: CSATARI PLAST PVT EON 6090 A-V

<p>Kiss és Társai Kft. 8448 Ajka, Pipacs u. 4. Tel.: 88/501-026, Mob.: 30/296-0579 Email: kivill@qjkonet.hu</p>		<p>LÉTESÍTMÉNY: ÓVODA ÁTALAKÍTÁSA Magyarórpótdény, Dózsa György u. 10. hrsz.: 330</p>		<p>RAJZSZÁM: V-3</p>	
<p>MUNKASZÁM: NV8010</p>		<p>TERVEZŐ: KISS LASZLÓ 19-0657</p>		<p>MEGNEVEZÉS: FOGYASZTÁSMÉRŐHELY</p>	
		<p>TERVF AJTA: KIVITELI TERV</p>		<p>MÉRLETÁRÁNY: -</p>	
				<p>DATUM: 2018. március</p>	